

**INFO
GENERALE**

Information sur défaut disjoncteurs Legrand et Itron

COMMUNICATION EXTERNE A DESTINATION DU SEQUELEC

Gamme : Comptage BT < 36 kVA
Date : Comité Séquélec du 17 septembre 2021
Interlocuteurs : Installateurs électriciens

Défaut disjoncteurs bipolaires Legrand et Itron

Le fabricant Legrand a identifié un défaut concernant les **disjoncteurs bipolaires DOMOGUARD**, fabriqués les semaines 26 et 27 (du 28 juin au 11 juillet 2021). Ces disjoncteurs sont commercialisés par Legrand sous la marque BACO et par Itron.

Legrand a informé Enedis qu'il souhaitait procéder à un **retrait et un rappel** de l'ensemble des disjoncteurs concernés par ce défaut.

Indications sur les disjoncteurs pouvant être concernés

Les références commerciales des disjoncteurs impactés sont :

Référence legrand	type disjoncteur	Référence Enedis (Codet)
401 000	disjoncteur mono 15-45A type G	69 30 044
401 002	disjoncteur mono 60-90A type G	69 30 048
401 003	disjoncteur mono 15-45A type S	69 30 061
401 005	disjoncteur mono 60-90A type S	69 30 063
401 006	disjoncteur mono 60A type S	69 30 064
401 051	disjoncteur mono 60A type G	69 30 046
401 052	disjoncteur mono 60A Non Diff	69 30 013



Référence Itron	type disjoncteur	Référence Enedis (Codet)
400 016	disjoncteur mono 15-45A type G	69 30 044
400 019	disjoncteur mono 15-45A type S	69 30 061
400 022	disjoncteur mono 60A type S	69 30 064
400 053	disjoncteur mono 60A type G	69 30 046

Information sur défaut disjoncteurs Legrand et Itron

INFO GENERALE

Présentation des étiquettes et face avant des produits marque legrand

2P 15/45 G

1 **BACO** | 4 010 00

Disjoncteur différentiel
Nombre de pôles : 2
I_r : 15 - 45 A
I_{Δn} : 500 mA
Un : 250 V ~ ⊥
NFC 62411
N° Enedis : 6 930 044

CE

000000000000

19W2

LEGRAND-Pro and Consumer Service BP20076
F-47002 Limoges Cedex 1 - www.legrandgroup.com

Made in France Design and Quality by LEGRAND (France)

2P 15/45 G

1 **BACO** | 4 010 00

Disjoncteur différentiel
Nombre de pôles : 2
I_r : 15 - 45 A
I_{Δn} : 500 mA
Un : 250 V ~ ⊥
NFC 62411
N° Enedis : 6 930 044


CE

000000000000

19W2

LEGRAND-Pro and Consumer Service BP20076
F-47002 Limoges Cedex 1 - www.legrandgroup.com

Made in France Design and Quality by LEGRAND (France)

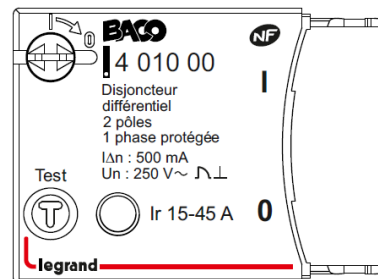

2P 60/90 G

1 **BACO** | 4 010 02

Disjoncteur différentiel
Nombre de pôles : 2
I_r : 60 - 90 A
I_{Δn} : 500 mA
Un : 250 V ~ ⊥
NFC 62411
N° Enedis : 6 930 048


CE

000000000000

19W2

LEGRAND-Pro and Consumer Service BP20076
F-47002 Limoges Cedex 1 - www.legrandgroup.com

Made in France Design and Quality by LEGRAND (France)

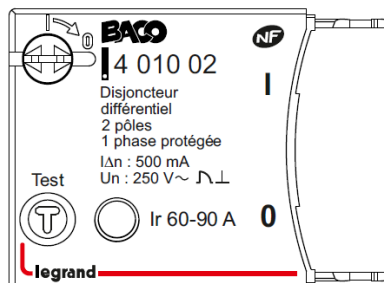

2P 15/45 S

1 **BACO** | 4 010 03

Disjoncteur différentiel
Nombre de pôles : 2
I_r : 15 - 45 A
I_{Δn} : 500 mA
Un : 250 V ~ ⊥
NFC 62411
N° Enedis : 6 930 061

CE

000000000000

19W2

LEGRAND - Pro and Consumer Service BP20076
F-47002 Limoges Cedex 1 - www.legrandgroup.com

Made in France Design and Quality by LEGRAND (France)

2P 15/45 S

1 **BACO** | 4 010 03

Disjoncteur différentiel
Nombre de pôles : 2
I_r : 15 - 45 A
I_{Δn} : 500 mA
Un : 250 V ~ ⊥
NFC 62411
N° Enedis : 6 930 061


CE

000000000000

19W2

LEGRAND-Pro and Consumer Service BP20076
F-47002 Limoges Cedex 1 - www.legrandgroup.com

Made in France Design and Quality by LEGRAND (France)

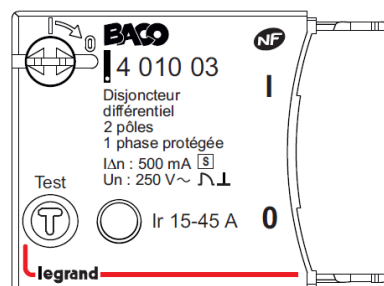

**INFO
GENERALE**

Information sur défaut disjoncteurs Legrand et Itron

2P 60/90 S

1 **BACO** ! 4 010 05


Disjoncteur différentiel
Nombre de pôles : 2
In : 60 - 90 A
IΔ n : 500 mA
Un : 250 V ~ ⊥
NFC 62411
N° Enedis : 6 930 063

CE

19W2

000000000000

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP30076
F-87002 Limoges Cedex 1 - www.legrandgroup.com

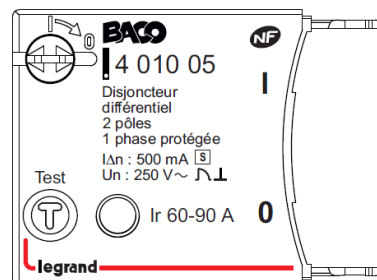

2P 60 S

1 **BACO** ! 4 010 06

Disjoncteur différentiel
Nombre de pôles : 2
In : 60 A
IΔ n : 500 mA
Un : 250 V ~ ⊥
NFC 62411
N° Enedis : 6 930 064

CE

19W2

000000000000

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP30076
F-87002 Limoges Cedex 1 - www.legrandgroup.com

2P 60 S

1 **BACO** ! 4 010 06


Disjoncteur différentiel
Nombre de pôles : 2
In : 60 A
IΔ n : 500 mA
Un : 250 V ~ ⊥
NFC 62411
N° Enedis : 6 930 064

CE

19W2

000000000000

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP30076
F-87002 Limoges Cedex 1 - www.legrandgroup.com

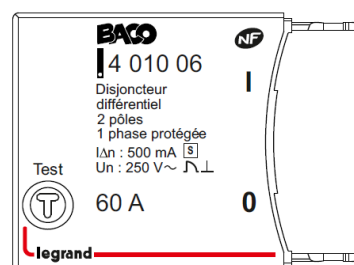

2P 60 ND

1 **BACO** ! 4 010 52


Disjoncteur non différentiel
Nombre de pôles : 2
In : 60 A
Non différentiel
Un : 250 V ~ ⊥
NFC 62412
N° Enedis : 6 931 013

CE

19W2

000000000000

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP30076
F-87002 Limoges Cedex 1 - www.legrandgroup.com

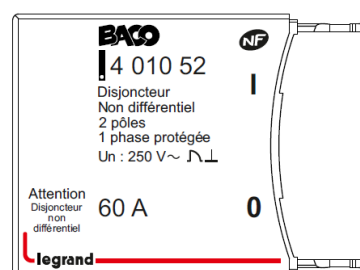

2P 60 G

1 **BACO** ! 4 010 51


Disjoncteur différentiel
Nombre de pôles : 2
In : 60 A
IΔ n : 500 mA
Un : 250 V ~ ⊥
NFC 62411
N° Enedis : 6 930 046

CE

19W2

000000000000

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP30076
F-87002 Limoges Cedex 1 - www.legrandgroup.com

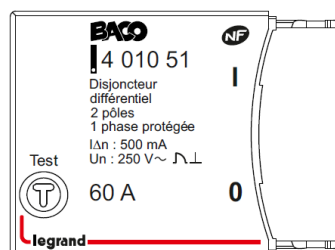


**INFO
GENERALE**

Information sur défaut disjoncteurs Legrand et Itron

Présentation des étiquettes et face avant des produits marque ITRON

2P 15/45 G

Itron
Disjoncteur différentiel
SDB II 500 45A




1 X

AVCA0105550X
400016

Nombre de pôles : 2
I_r : 15 - 45 A
I_{Δn} : 500 mA
Un : 250 V - 50 ~ ⊥
NFC 62411
N° Enedis: 6 930 044



19W2

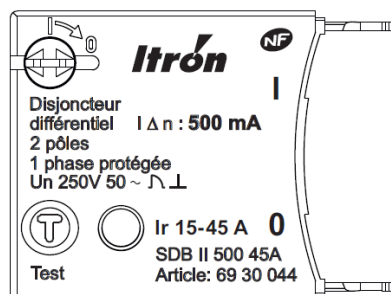

2P 15/45 S

Itron
Disjoncteur différentiel
SDB II 500 45A S



1 X


S
SELECTIF

AVCA0105560X
400019

Nombre de pôles : 2
I_r : 15 - 45 A
I_{Δn} : 500 mA
Un : 250 V - 50 ~ ⊥
NFC 62411
N° Enedis: 6 930 061




19W2

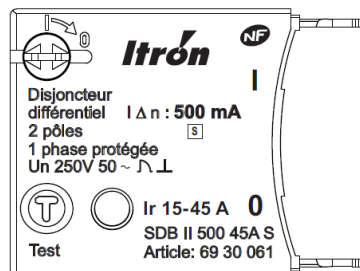

2P 60 S

Itron
Disjoncteur différentiel
SDB II 500 60A M S



1 X


S
SELECTIF

AVCE0105511X
400022

Nombre de pôles : 2
I_n : 60 A
I_{Δn} : 500 mA
Un : 250 V - 50 ~ ⊥
NFC 62411
N° Enedis: 6 930 064




19W2

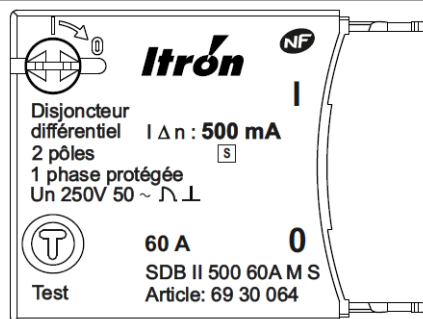

2P 60 G

Itron
Disjoncteur différentiel
SDB II 500 60A M




1 X

AVCE0105510X
400053

Nombre de pôles : 2
I_n : 60 A
I_{Δn} : 500 mA
Un : 250 V - 50 ~ ⊥
NFC 62411
N° Enedis: 6 930 046



19W2

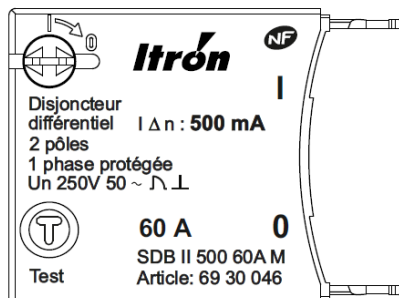

Information sur défaut disjoncteurs Legrand et Itron

COMMUNICATION EXTERNE A DESTINATION DU SEQUELEC

Localisation et retour des disjoncteurs

La volumétrie de disjoncteurs incriminés est d'environ 34 700 dont :

- environ 23 700 destinés au marché privé : grossistes, distributeurs, installateurs électriciens
- environ 11 000 à Enedis (SERVAL, Guichets, Entreprises de pose Linky, Prestataires de travaux ...)

Les références et les numéros de série concernés ont été communiqués à Enedis, enregistrés dans ses différents systèmes informatiques, afin de les localiser, les isoler, et le cas échéant, déposer ceux qui ont été posés ou interdire leur réception lorsqu'ils n'ont pas encore été mis en service.

Pour savoir si un disjoncteur est potentiellement en défaut ou non, vous pouvez utiliser l'application CTRL-GE. Cette application permet de scanner les disjoncteurs et d'identifier s'ils figurent dans la liste des disjoncteurs potentiellement en défaut. Cette application est téléchargeable sur les appareils android via ce lien : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.enedis.ctrl_ge&hl=fr

Les fabricants Legrand et Itron ont contacté leurs clients pour engager une campagne de rappel des produits. Les acteurs du marché privé doivent se retourner vers leurs fournisseurs de matériel pour identifier les modalités de retour de matériel des disjoncteurs potentiellement en défaut :

- Dans leurs stocks
- Posés chez un client et pas encore mis en service par Enedis

Enedis reprendra les matériels seulement si ces matériels ont été fournis par Enedis ou ont été mis en service par Enedis.